
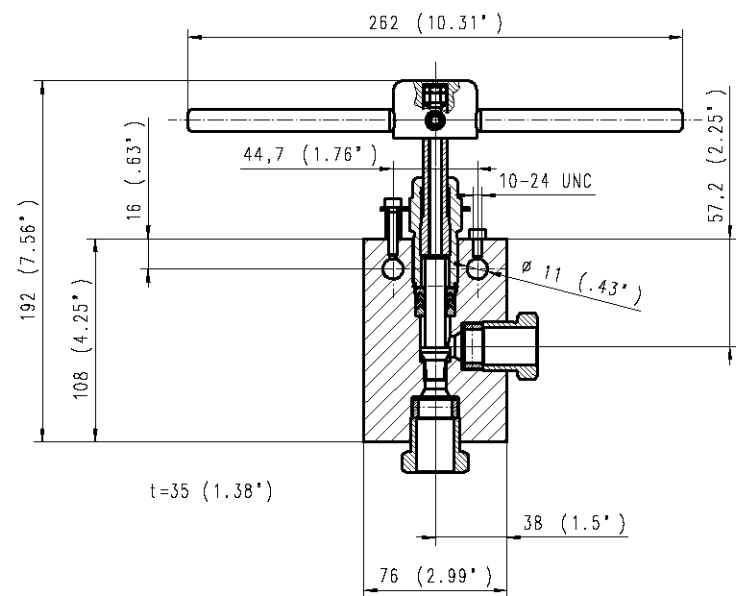


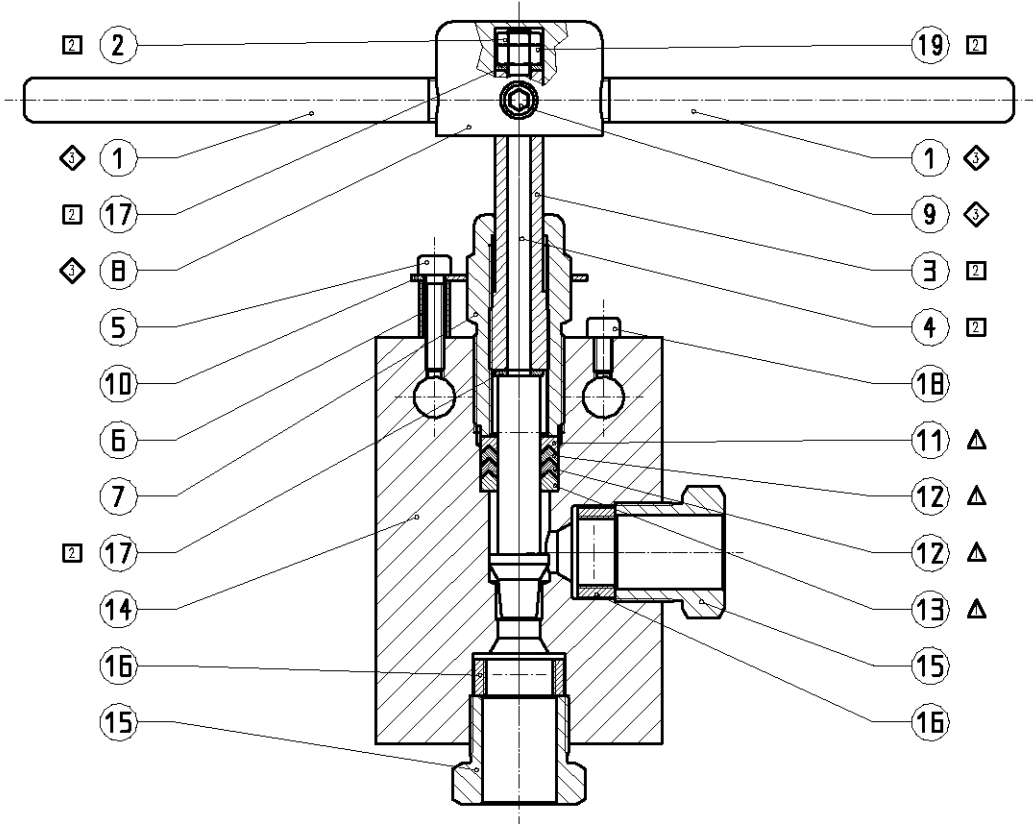

MAXIMATOR

2-Wege-Eckventil

2-Way-angle-valve

21V12M082 22500 psi 1550 bar[Ⓐ]

Lowerbeschriftung

MAXIMATOR®

Typ: 21V12M082

Art.Nr.: 3780.2295

P_{max}: 22500 psi / 1550 bar

Mat.: 1.4404 (316L)

Made in Germany



Ersatzteil Satz / Spare parts kits:

▲ Dichtungssatz...3781.0891
(Seal kit)

2 Spindel kplt...3781.0931
(Stem assembly)

③ Griff kplt3781.0894
(Handle assembly)

1	2	3	4	5	6
Pos:	Menge:	Benennung:	Benennung:	Werkstoff:	Artikel-Nr.
Item:	Quantity:	Description:	Description	Material:	Order code:
1	2	Betätigungsgriff	Handle	1.4404 (316L)	3781.0857
2	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	1.4404 (316L)	1700.0879
3	1	Spindelschraube	Stem sleeve	1.4404 (316L)	3781.0884
4	1	Regulierspindel	Regulier stem	1.4542 (17-4PH)	3781.0930
5	1	Zylinderschraube 10-24 UNC	Socket head screw	VA (Stainless steel)	1700.1039
6	1	Distanzhülse	Spacer	1.4571 (136Ti)	3781.0859
7	1	Packungsdruckschraube	Packing gland	2.0966 (B150)	3781.0883
8	1	Griffaufnahme	Grip retainer	1.4404 (316L)	3781.0892
9	1	Gewindestift	Screw pin	VA (Stainless steel)	3781.1891
10	1	Sicherungsblech	Locking device	VA (Stainless steel)	3781.0895
11	1	Druckring	Back-up washer	Ampco M4	3781.0890
12	2	Dichtring	Seal	PTFE+Kohle (PTFE+carbon)	3781.0889
13	1	Stützring	Seal washer	1.4404 (316L)	3781.0888
14	1	Ventilkörper	Valve body	1.4404 (316L)	3781.0993
15	2	Druckschraube 21G12M	Gland 21G12M	1.4404 (316L)	3780.1802
16	2	Druckring 21C12M	Collar 21C12M	1.4404 (316L)	3780.1808
17	2	Gleitscheibe	Stem thrust washer	Ampco 22	3781.0887
18	1	Zylinderschraube 10-24 UNC	Socket head screw	VA (Stainless steel)	1700.1037
19	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	VA (Stainless steel)	3610.0180

Bei Werten ohne Toleranzangaben :

Längen- und Winkelmaße nach DIN ISO 2768-m
Biege- und Schweißteile nach DIN ISO 2768-c

Toleranzen für Form- und Lage nach DIN ISO 3768-1

Werkstückkanten ohne	+0,2	-0,2
----------------------	------	------

Angaben nach DIN ISO 13715

Angaben nach DIN ISO 13715

Kunde:	Für 4000 Zeichen Buchstaben in
--------	-----------------------------------

Sie dürfen unarlobt

vielfältigt oder

anderwärtig alphon
bleibt unser Elge

Digitized by srujanika@gmail.com

					Edutainment
				Ersta	10.00

				ESTD. 18.00.
				4000

				Gepf.	

				Bearb.	25.09.
--	--	--	--	--------	--------

A	var 2100psi/1500bar	25.09.13	KHK.
---	---------------------	----------	------

Par 18	war 1700.0879	06.09.10	KHK.	Halbzeug :
--------	---------------	----------	------	------------

Pos 9	war 170D.1D41	03.07.09	KHK.
-------	---------------	----------	------

Pos 4	mar 1.4404 (316L)	28.09.07	KHK	Merkstoff:
-------	-------------------	----------	-----	------------

Zust.	Änderung	Datum	Ursache:
-------	----------	-------	----------

Zeit (min)	Temperatur (°C)	Druck (bar)
0	20	1
10	20	1
20	20	1
30	20	1
40	20	1
50	20	1
60	20	1
70	20	1
80	20	1
90	20	1
100	20	1
110	20	1
120	20	1
130	20	1
140	20	1
150	20	1
160	20	1
170	20	1
180	20	1
190	20	1
200	20	1
210	20	1
220	20	1
230	20	1
240	20	1
250	20	1
260	20	1
270	20	1
280	20	1
290	20	1
300	20	1
310	20	1
320	20	1
330	20	1
340	20	1
350	20	1
360	20	1
370	20	1
380	20	1
390	20	1
400	20	1
410	20	1
420	20	1
430	20	1
440	20	1
450	20	1
460	20	1
470	20	1
480	20	1
490	20	1
500	20	1
510	20	1
520	20	1
530	20	1
540	20	1
550	20	1
560	20	1
570	20	1
580	20	1
590	20	1
600	20	1
610	20	1
620	20	1
630	20	1
640	20	1
650	20	1
660	20	1
670	20	1
680	20	1
690	20	1
700	20	1
710	20	1
720	20	1
730	20	1
740	20	1
750	20	1
760	20	1
770	20	1
780	20	1
790	20	1
800	20	1
810	20	1
820	20	1
830	20	1
840	20	1
850	20	1
860	20	1
870	20	1
880	20	1
890	20	1
900	20	1
910	20	1
920	20	1
930	20	1
940	20	1
950	20	1
960	20	1
970	20	1
980	20	1
990	20	1
1000	20	1

	22/05/2017
--	------------

MAXIMATOR®



MAXIMATOR GmbH
D-99734 Nordhausen / D-37449 Zorge

Wird jeglicher auch gewonnen oder kopiert, ver den nicht mitgeteilt	Maßstab: 1:1	Gewicht:
--	--------------	----------

Name	(Benennung)
------	-------------

97	KHKalbe	2-Wege-Eckventil
13		2-Wege-anlage-kalve

Z-Indy-Angle-Valve	
(Zeichnungsnummer)	(Artikel-Nr.)
418 004 05 7 00	7700 0005

HP 204.05.Z.02	3780.2295
Ersatz für	Ersetzt durch

HP 284.05.2.02